


Sanierungsleitbild Rüstungsalstandort Stadtallendorf

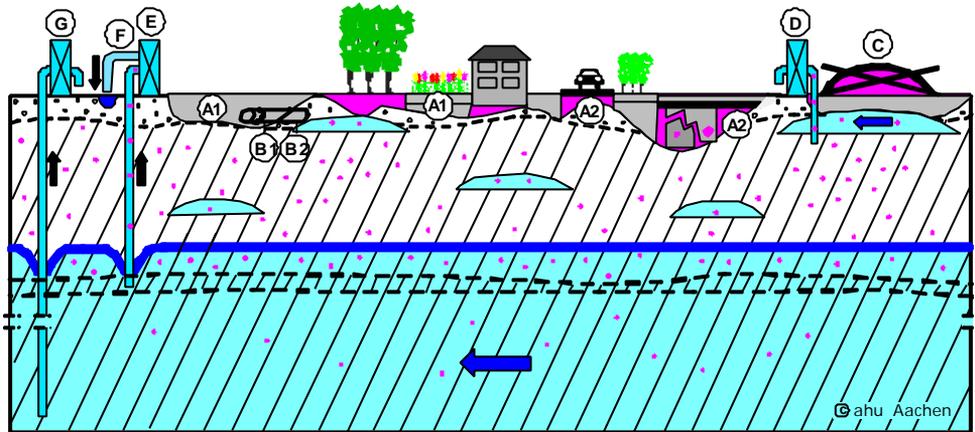

(Abbildung nicht maßstabgerecht)

- | | |
|---|---|
|  Lockergestein | A1 Beseitigung sprengstoffspezifischer Bodenbelastungen > Eingreifwert, in der Regel bis max. 3 m Tiefe (im Einzelfall tiefer 3 m) |
|  Festgestein | A2 Sicherung sprengstoffspezifischer Bodenbelastungen z.B. durch Versiegelung oder Einbau von Sicherungselementen |
|  geringer durchlässiger Bereich | B Beseitigung/Reinigung belasteter Kanalabschnitte |
|  grundwassererfüllter Bereich | B1 im Zusammenhang mit anderen Sanierungsmaßnahmen |
|  Belastung > Eingreifwert | B2 als eigenständige Maßnahme |
|  Schadstoffe in gesättigter und ungesättigter Zone | C Beseitigung der Tri-Halide |
|  Grundwasserfließrichtung | D lokale hydraulische Sicherung der Tri-Halide |
|  Bereich mit Bodenaustausch | E erweiterte hydraulische Sicherung des DAG-Geländes (2. Grundwasserstockwerk) |
|  gesicherter Bereich | F Einleitung gereinigten Wassers aus der hydraulischen Sicherung in Oberflächengewässer |
| | G Trinkwassergewinnung |